


Profil kanalizacji chlorowni

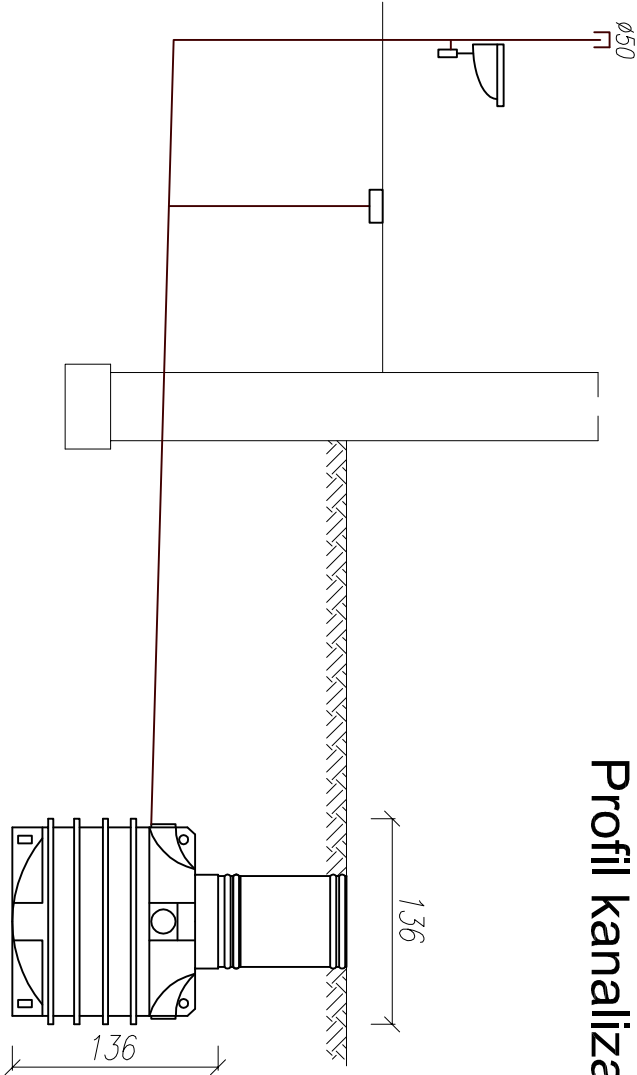

Poziom porównawczy – 157,00m n.p.m.		
Rzędna terenu [m n.p.t.]	160,24	160,00
Rzędna dna przewodu	158,86	158,71
Przekrycie przewodu [m]	1,27	1,18
Spadek / Odległość	2,6%	5,80
Długość [m]	0,00	5,80

Um PVC110 Zb2

Obiekt	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSOWOŚCI NAROJKI			
Adres	Działka nr 572 Obręb: 201002_5.0018 Narojki: gm. Drohiczyn			
Inwestor	Gmina Drohiczyn: ul. Kraszewskiego 5: 17-312 Drohiczyn			
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI		Skala	1:50
	Nr.rys		3	
	Inie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	05.02.2018