


Profil kanalizacji chlorowni

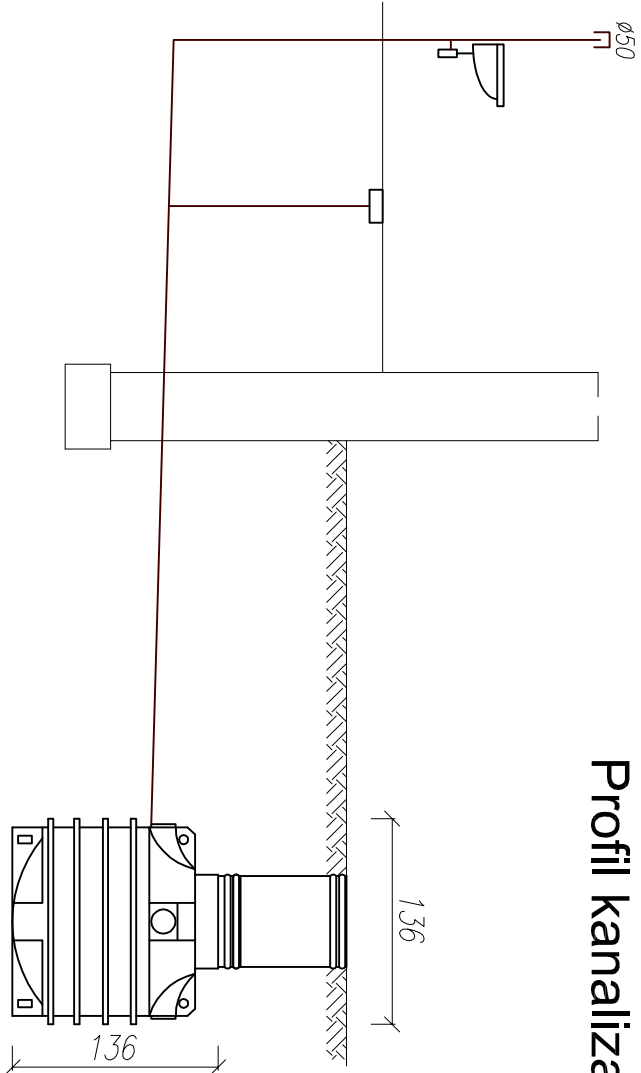

Poziom porównawczy – 157,00m n.p.m.		
Rzędna terenu [m n.p.t.]	160,24	160,00
Rzędna dna przewodu	158,86	158,71
Przekrycie przewodu [m]	1,27	1,18
Spadek / Odległość	2,6%	5,80
Długość [m]	0,00	5,80

UmPVC110

Zb2

Obiekt	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSOWOŚCI NAROJKI			
Adres	Działka nr 572; 571; Obręb: 201002_5.0018 Narolki; gm. Drohiczyń			
Inwestor	Gmina Drohiczyń; ul. Kraszewskiego 5; 17-312 Drohiczyń			
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI		Skala	1:50
	Inie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	05.02.2018
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	05.02.2018
				Nr.rys 10
				Podpis