


12. Schemat szafki oświetleniowej.

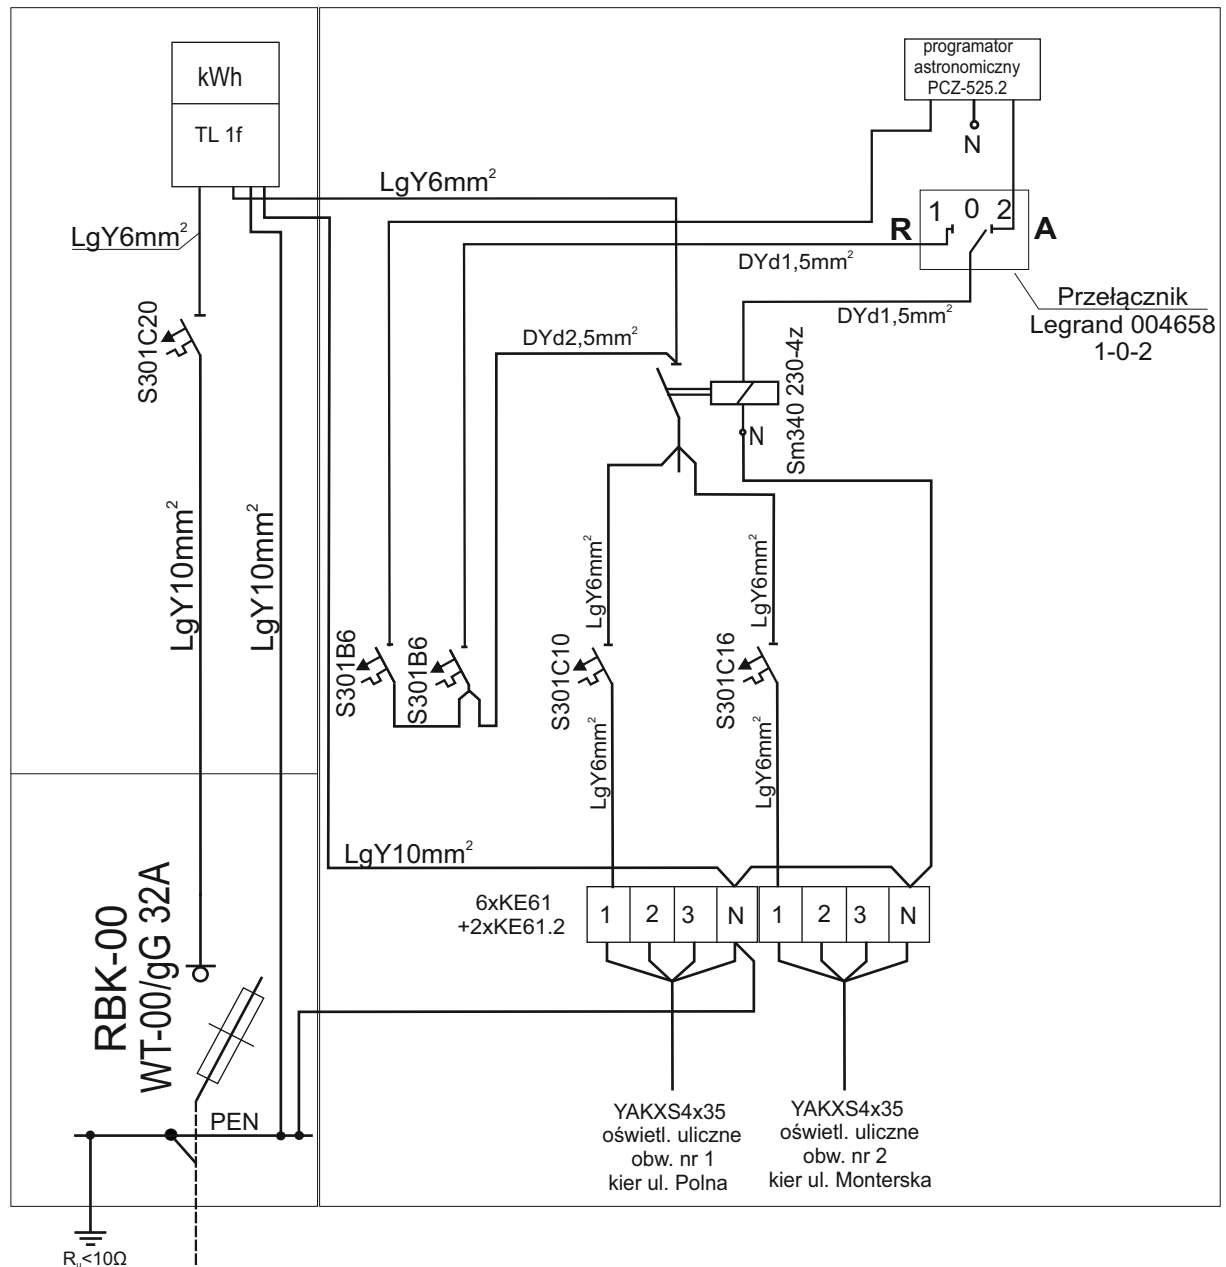

YAKXS4x35 L=2(5)m
zasilanie ze st. tr. 3-1954
obw. nr 3, zab. WT-1/gG40A
Drohiczyn ul. Polna

Uwaga.

Szafę oświetleniową SO wykonać w obudowie z estroduru zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV. Część przedlicznikową przystosować do plombowania. Szafę przystosować do zamykania zgodnie z systemem Master Key przyjętym na terenie działalności PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok. Szafkę opisać: SO 1954.

Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 0-606448364			
Inwestor: Gmina Siemiatycze		Data: 10.11.2020	
ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze		rys. nr 2	
Projektant: mgr inż. P. Putko	podpis	Miejscowość:	
upr.proj. PDL/0053/POOE/06		kol. Anusin	
obiekt: szafka oświetleniowa SO		dz. nr 34	