



Dzienny Dom Seniora

Putkowice Nadolne, dz 477, 17-312 Drohiczyn

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA DZIENNY DOM SENIORA

Treść

Strona tytułowa	1
Treść	2

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

01 | HOLL

Powierzchnia antypanikowa (01 HOLL) / Scena oświetlenia awaryjnego /	4
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	
Płaszczyzna pracy (01 HOLL) / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia	5
oświetlenia (adaptacyjne)	

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

02 | POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ

Powierzchnia antypanikowa (02 POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ) / Scena	6
oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	
Płaszczyzna pracy (02 POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ) / Scena świetlna 1	7
/ Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

03 | POM. OGÓLNODOSTĘPNE

Płaszczyzna pracy (03 POM. OGÓLNODOSTĘPNE) / Scena świetlna 1 /	8
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

04 | POM. TERAPII INYDYWID.

Płaszczyzna pracy (04 POM. TERAPII INYDYWID.) / Scena świetlna 1 /	9
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

05 | POM. AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Płaszczyzna pracy (05 POM. AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ) / Scena świetlna 1 /	10
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)	

Treść

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

06 | SZATNIA

Płaczczyna pracy (06 | SZATNIA) / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) 11

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS

Powierzchnia antypanikowa (08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS) / Scena oświetlenia awaryjnego / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)12

Płaczczyna pracy (08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS) / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) 13

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYZN 1

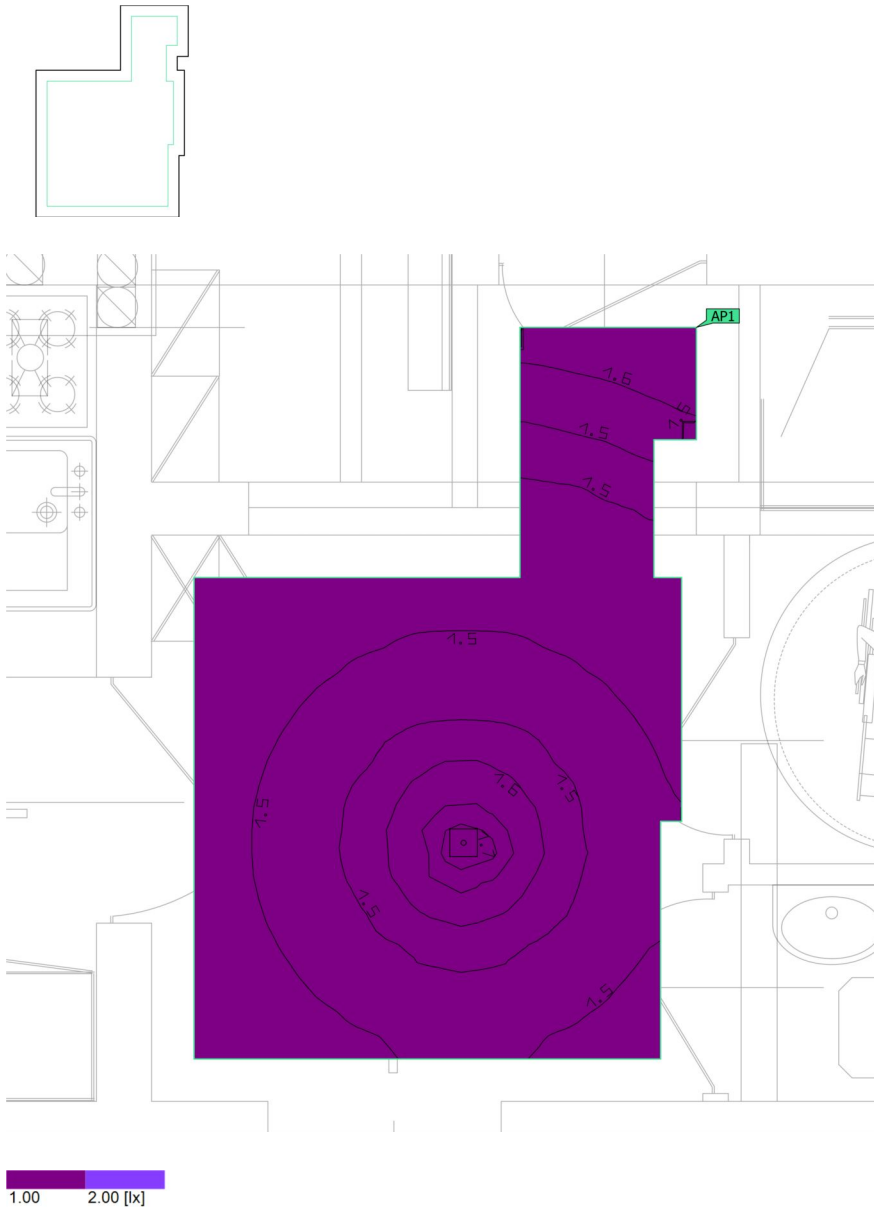
Płaczczyna pracy (09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYZN 1) / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) 14

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYZN 2

Płaczczyna pracy (09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYZN 2) / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) 15

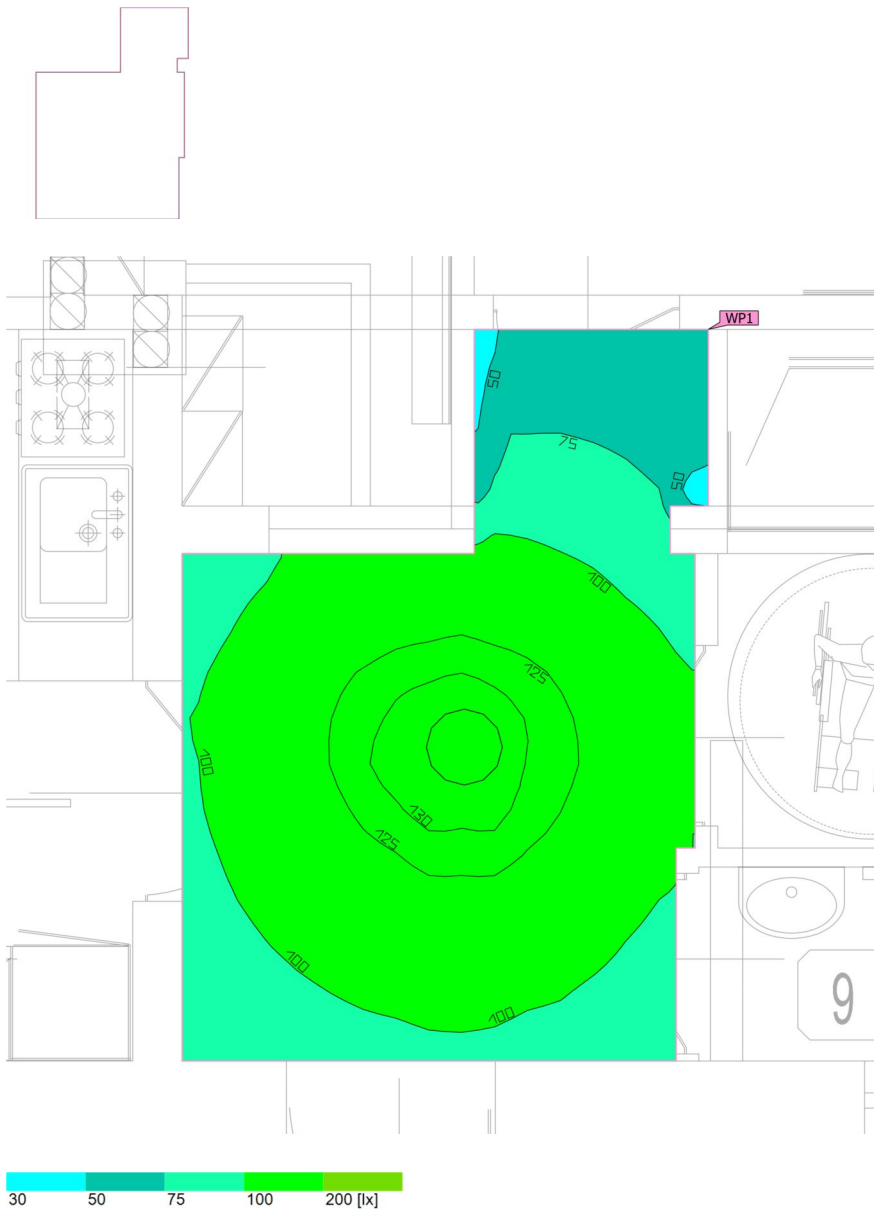
Budynek 1 · Parter · 01 | HOLL (Scena oświetlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (01 | HOLL)


Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d	Indeks
Powierzchnia antypanikowa (01 HOLL) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	1.52 lx	1.69 lx	0.90	AP1

Budynek 1 · Parter · 01 | HOLL (Scena świetlna 1)

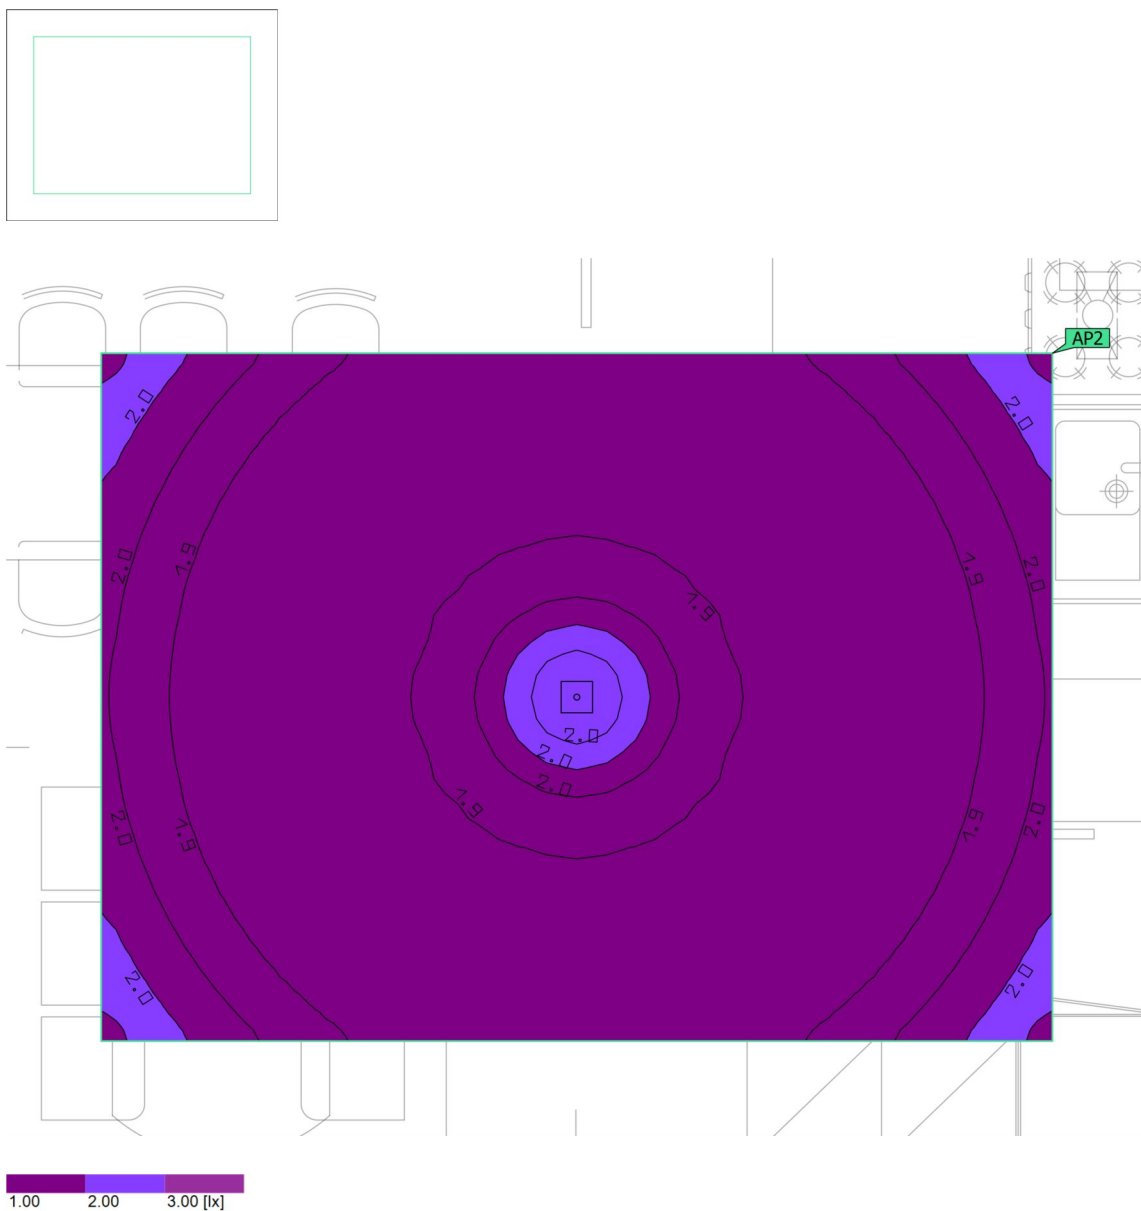
Płaszczyzna pracy (01 | HOLL)



Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (01 HOLL)	104 lx	43.1 lx	133 lx	0.41	0.32	WP1
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.000 m, Margines: 0.000 m						

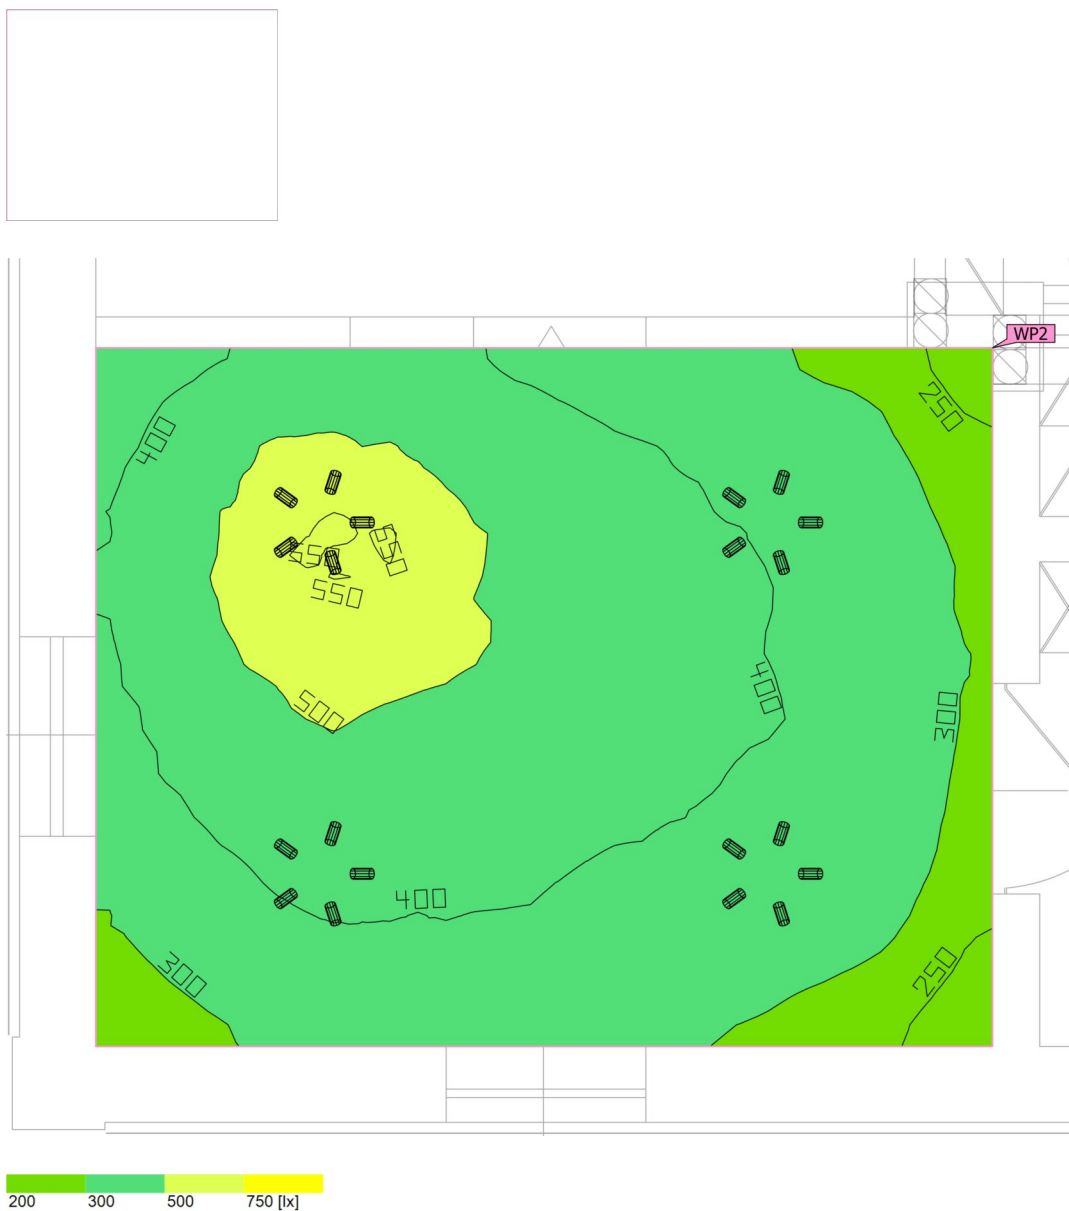
Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

Budynek 1 · Parter · 02 | POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ (Scena oświetlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (02 | POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ)


Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d	Indeks
Powierzchnia antypanikowa (02 POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	1.88 lx	2.09 lx	0.90	AP2

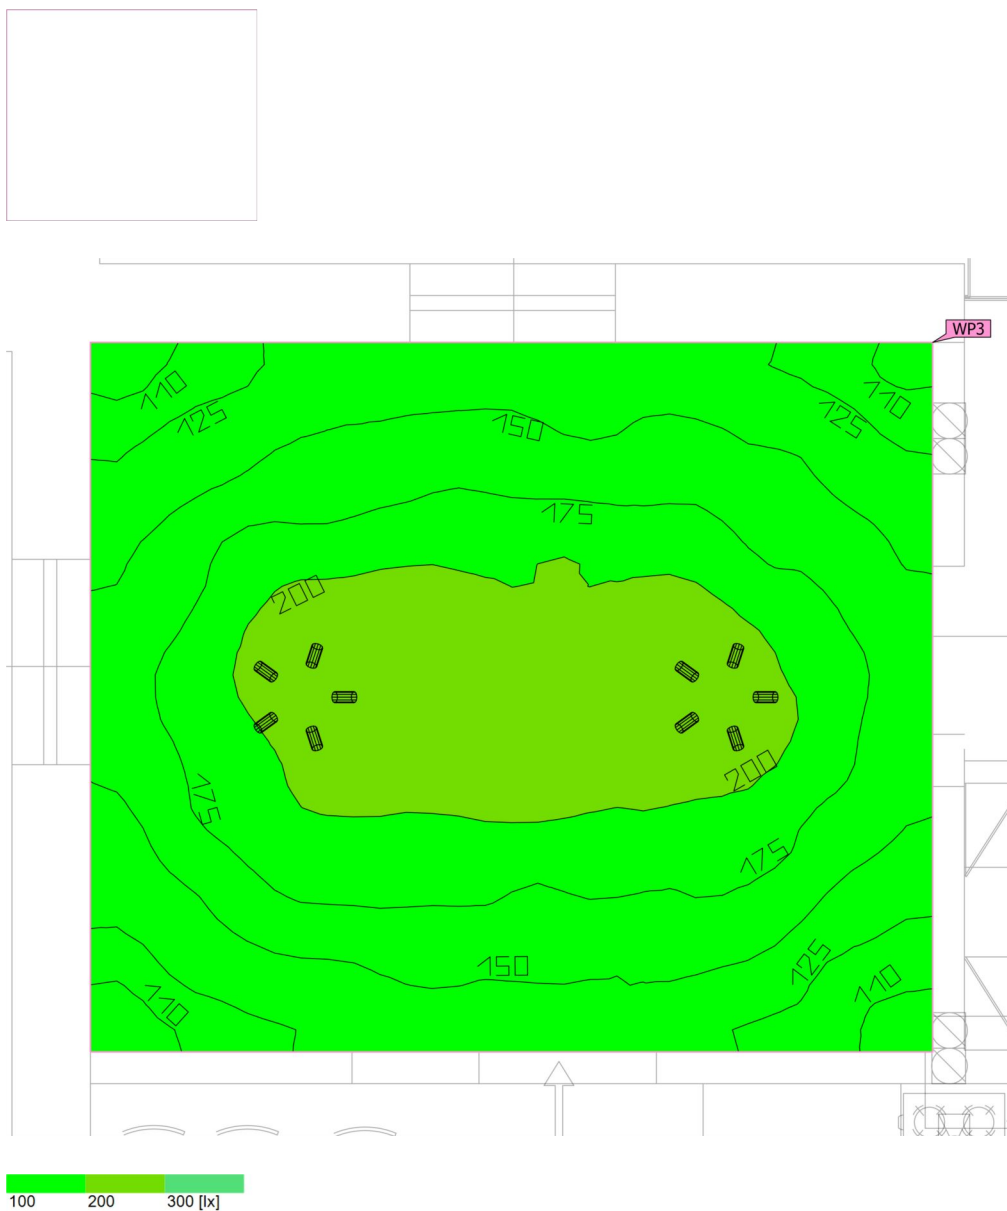
Budynek 1 · Parter · 02 | POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (02 | POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ)


Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (02 POM. ANEKS KUCHENNY Z JADALNIĄ)	395 lx	225 lx	553 lx	0.57	0.41	WP2
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

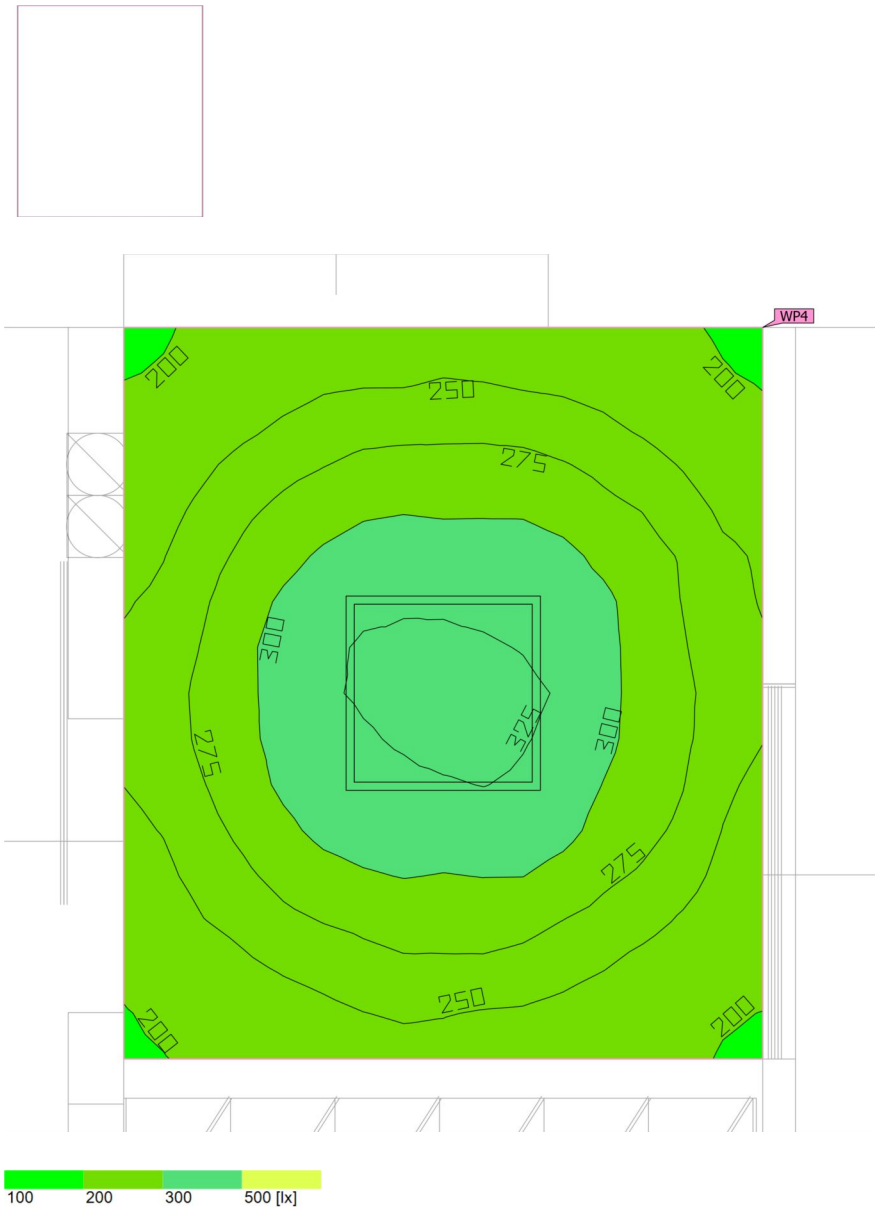
Budynek 1 · Parter · 03 | POM. OGÓLNODOSTĘPNE (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (03 | POM. OGÓLNODOSTĘPNE)


Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (03 POM. OGÓLNODOSTĘPNE)	167 lx	101 lx	225 lx	0.60	0.45	WP3
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

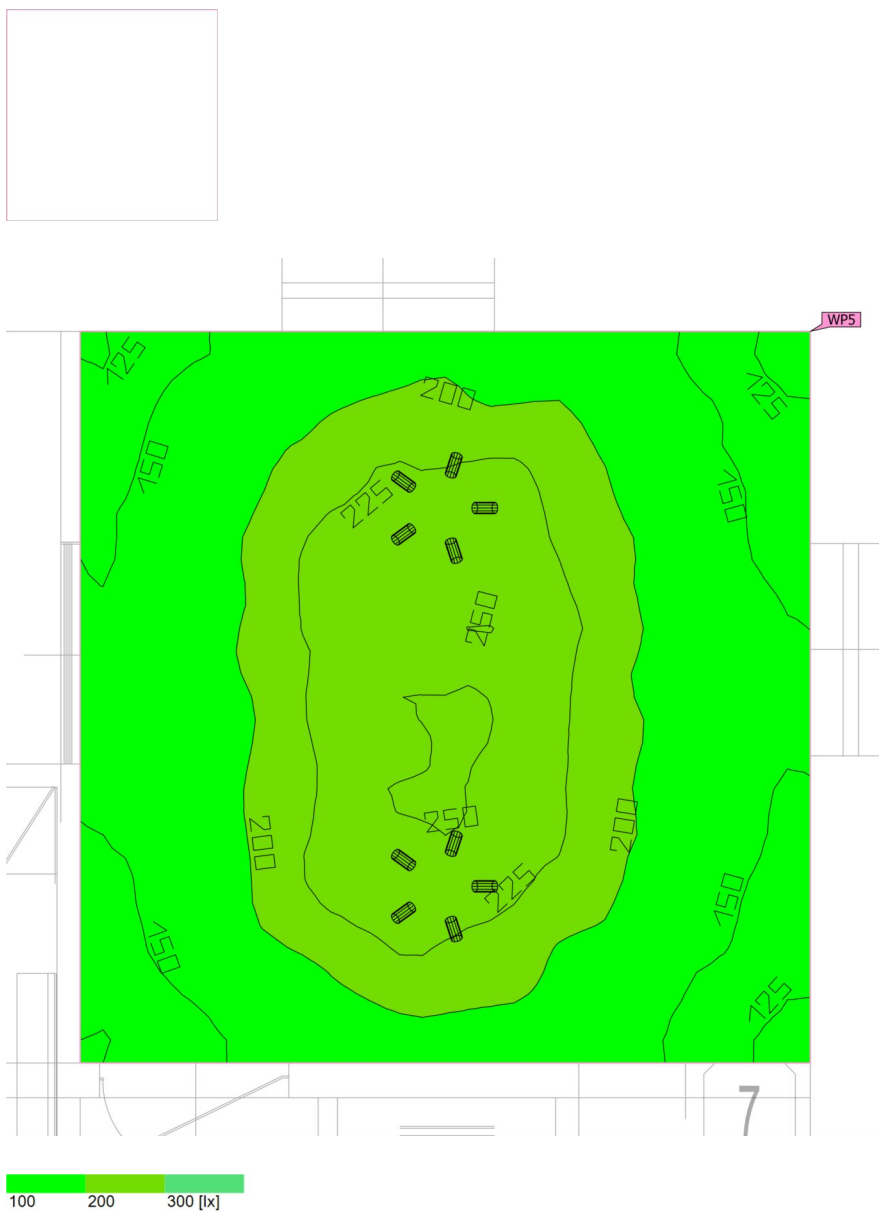
Budynek 1 · Parter · 04 | POM. TERAPII INYDYWID. (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (04 | POM. TERAPII INYDYWID.)


Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (04 POM. TERAPII INYDYWID.)	270 lx	195 lx	333 lx	0.72	0.59	WP4
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.850 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

Budynek 1 · Parter · 05 | POM. AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (Scena świetlna 1)

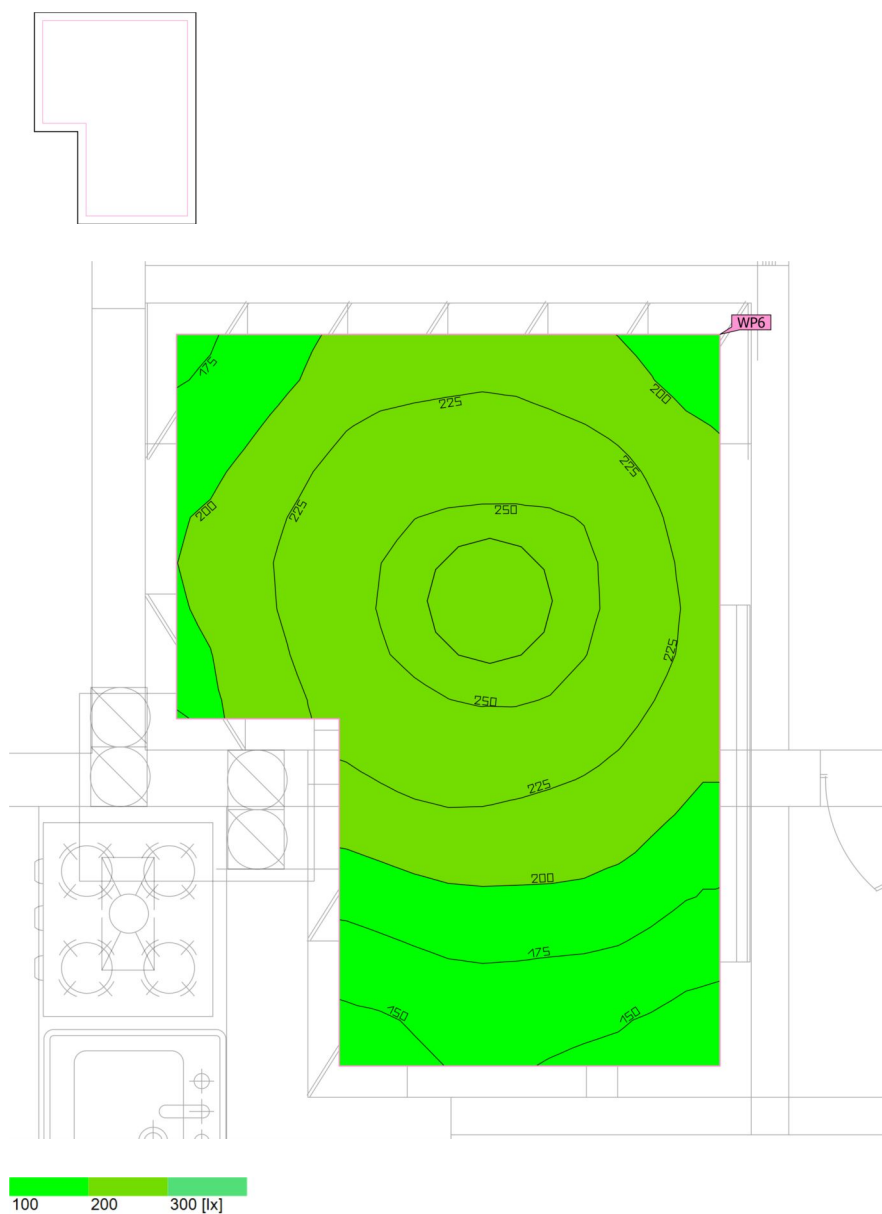
Płaszczyzna pracy (05 | POM. AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ)


Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (05 POM. AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ)	190 lx	118 lx	253 lx	0.62	0.47	WP5
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.850 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

Budynek 1 · Parter · 06 | SZATNIA (Scena świetlna 1)

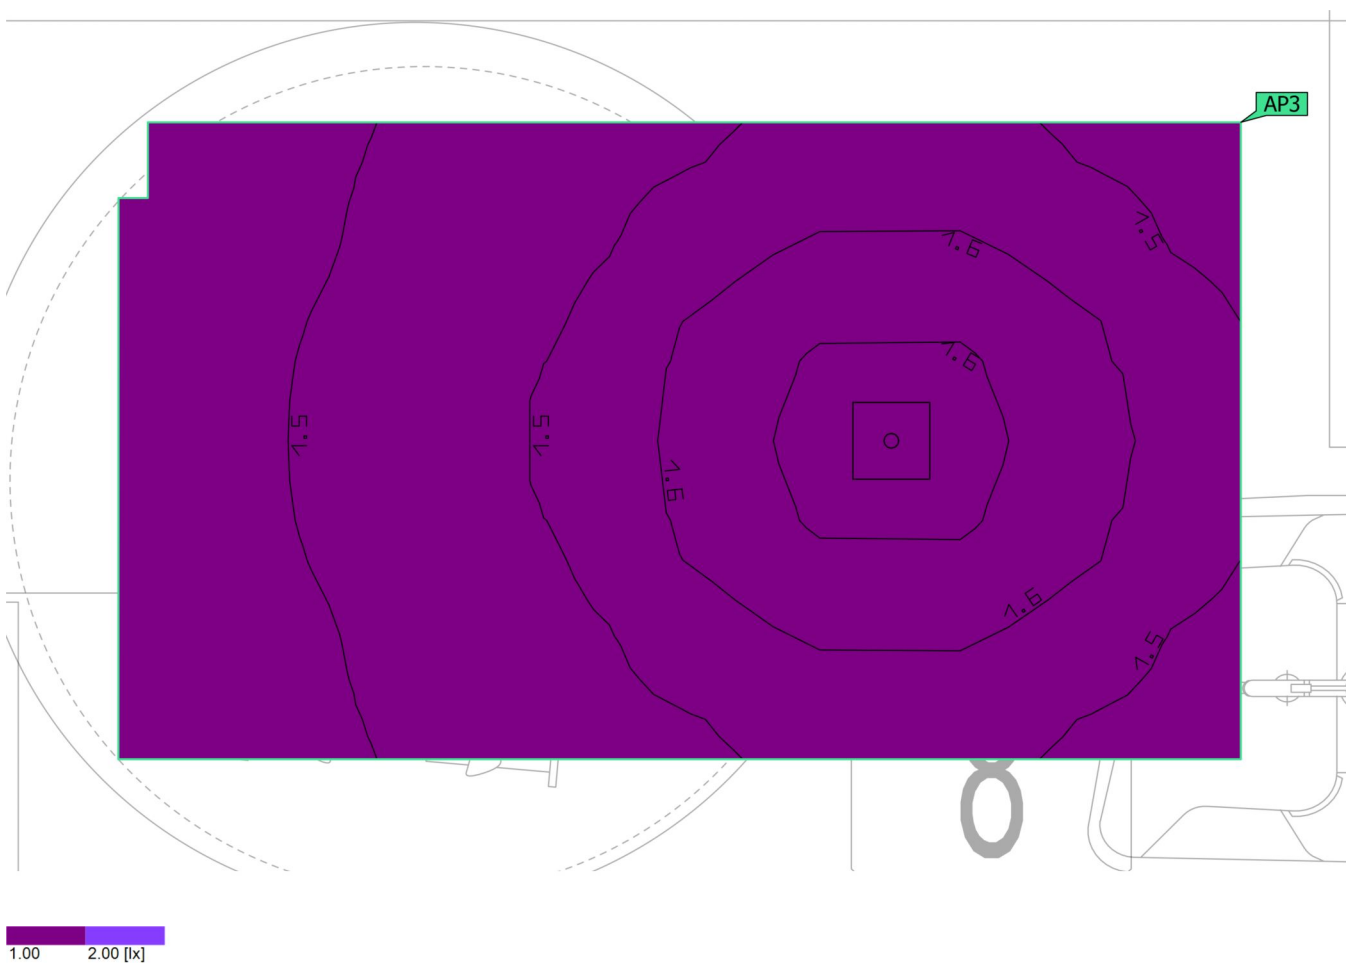
Płaszczyzna pracy (06 | SZATNIA)



Właściwości	\bar{E}	$E_{\min.}$	E_{\max}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (06 SZATNIA)	213 lx	136 lx	260 lx	0.64	0.52	WP6
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.850 m, Margines: 0.100 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

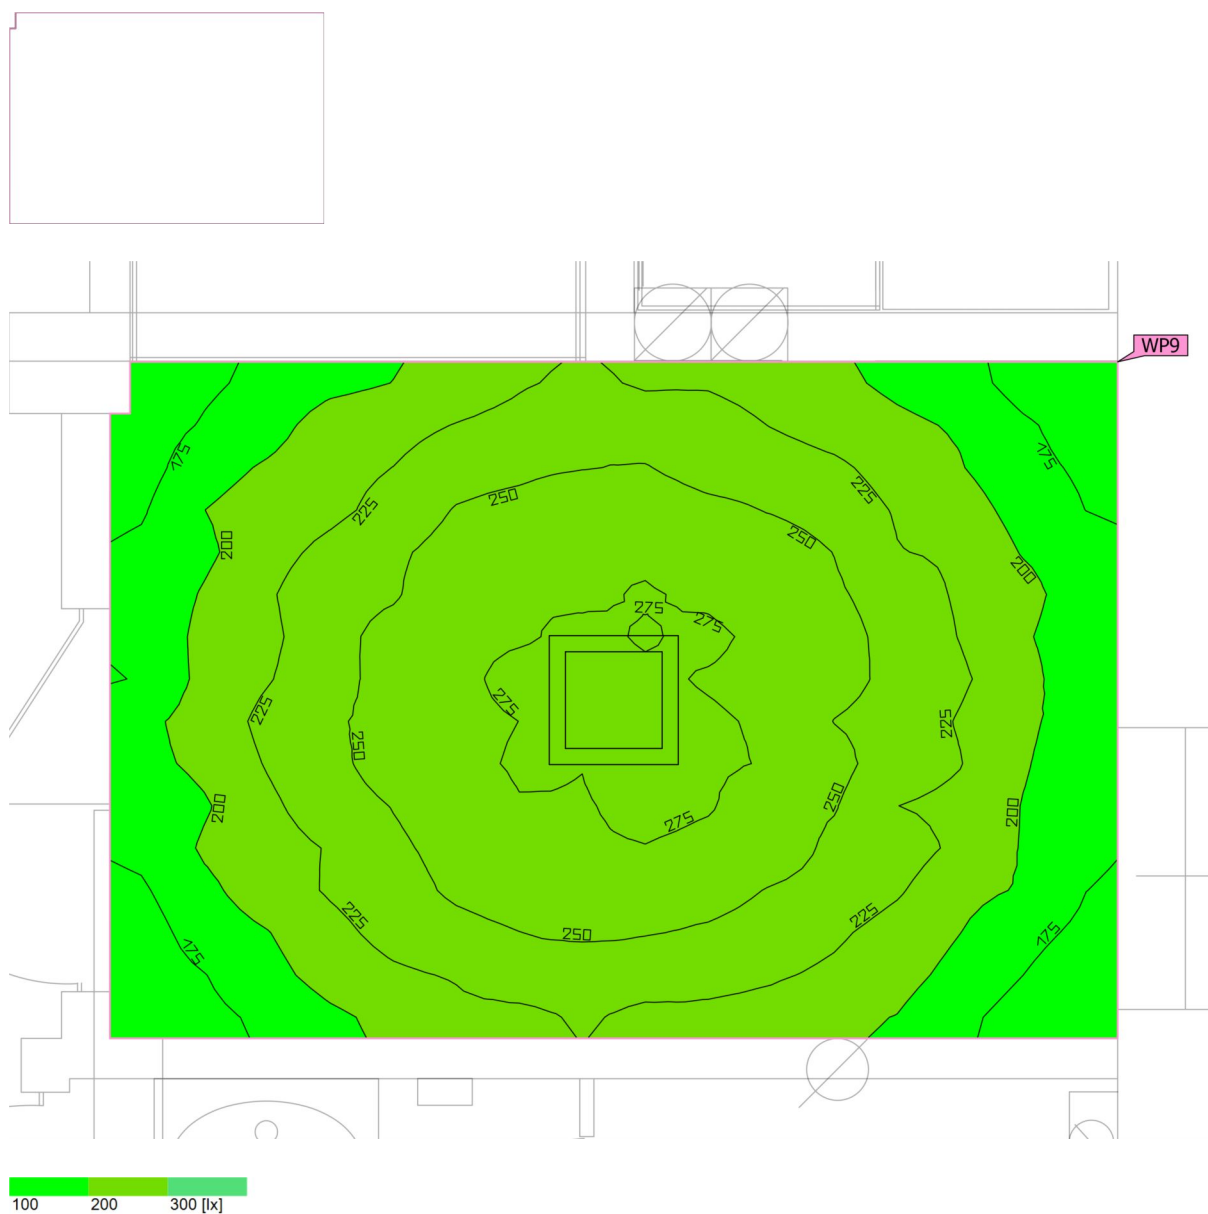
Budynek 1 · Parter · 08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS (Scena oświetlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS)


1.00 2.00 [lx]

Właściwości	$E_{min.}$	E_{maks}	U_d	Indeks
Powierzchnia antypanikowa (08 ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	1.52 lx	1.69 lx	0.90	AP3

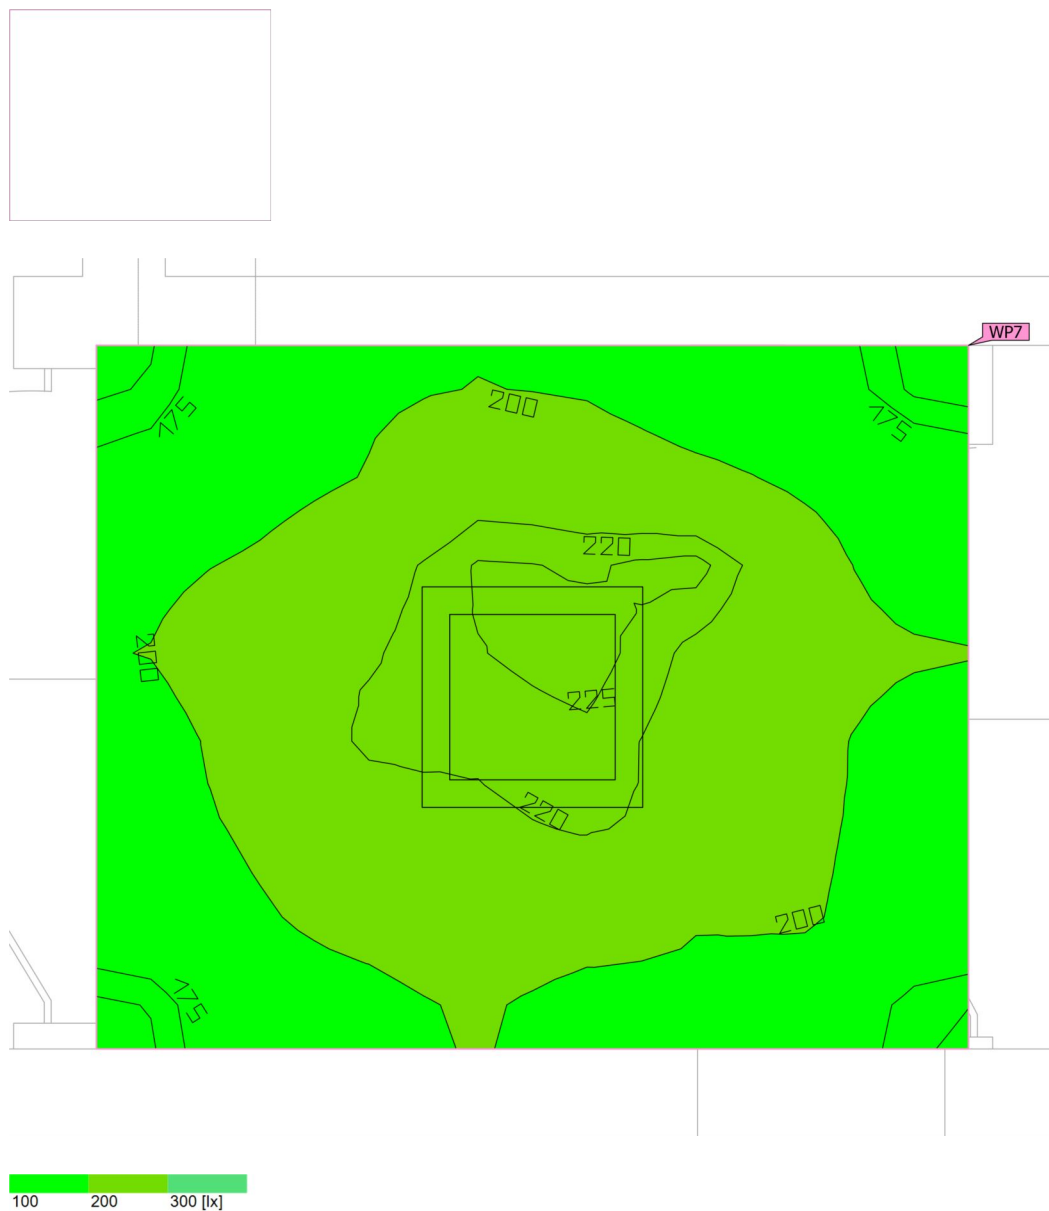
Budynek 1 · Parter · 08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (08 | ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS)


Właściwości	\bar{E}	$E_{\min.}$	$E_{\max.}$	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (08 ŁAZIENKA KOBIET I OSÓB NPS)	226 lx	150 lx	282 lx	0.66	0.53	WP9
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.850 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

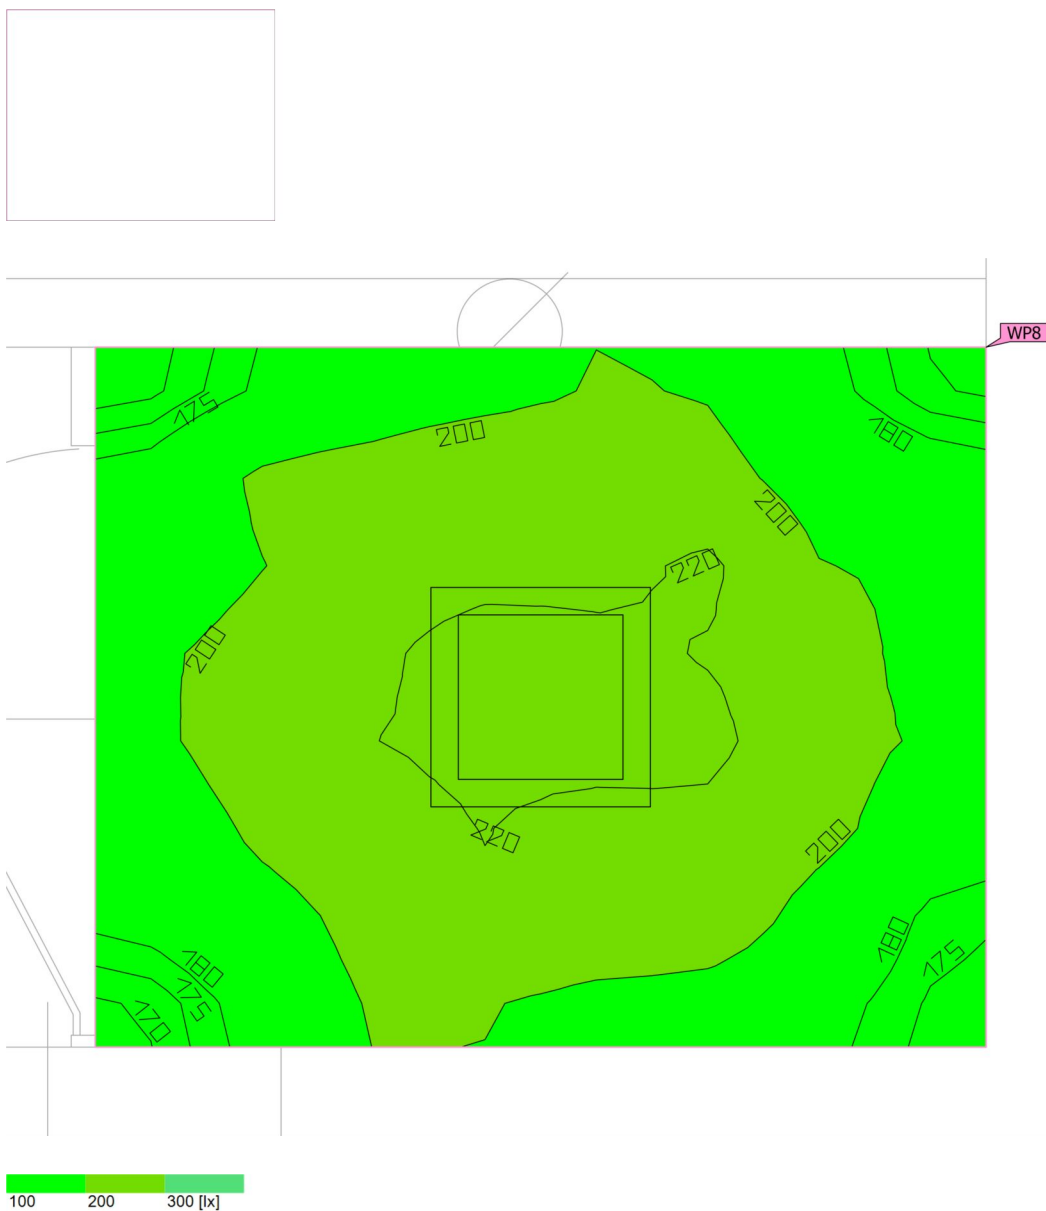
Budynek 1 · Parter · 09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYŹN 1 (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYŹN 1)


Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (09 ŁAZIENKA MĘŻCZYŹN 1) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.850 m, Margines: 0.000 m	202 lx	168 lx	226 lx	0.83	0.74	WP7

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)

Budynek 1 · Parter · 09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYŹN 2 (Scena świetlna 1)

Płaszczyzna pracy (09 | ŁAZIENKA MĘŻCZYŹN 2)


Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (09 ŁAZIENKA MĘŻCZYŹN 2)	201 lx	168 lx	225 lx	0.84	0.75	WP8
Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne)						
Wysokość: 0.850 m, Margines: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (biuro)