



WYTYCZNE BUDOWLANE
PRZEKROJ A-A BUDYNKU SUW
1:50

UWAGI:

1. Średnice oraz usytuowanie otworów technologicznych wykonać zgodnie z proj. technologicznym.

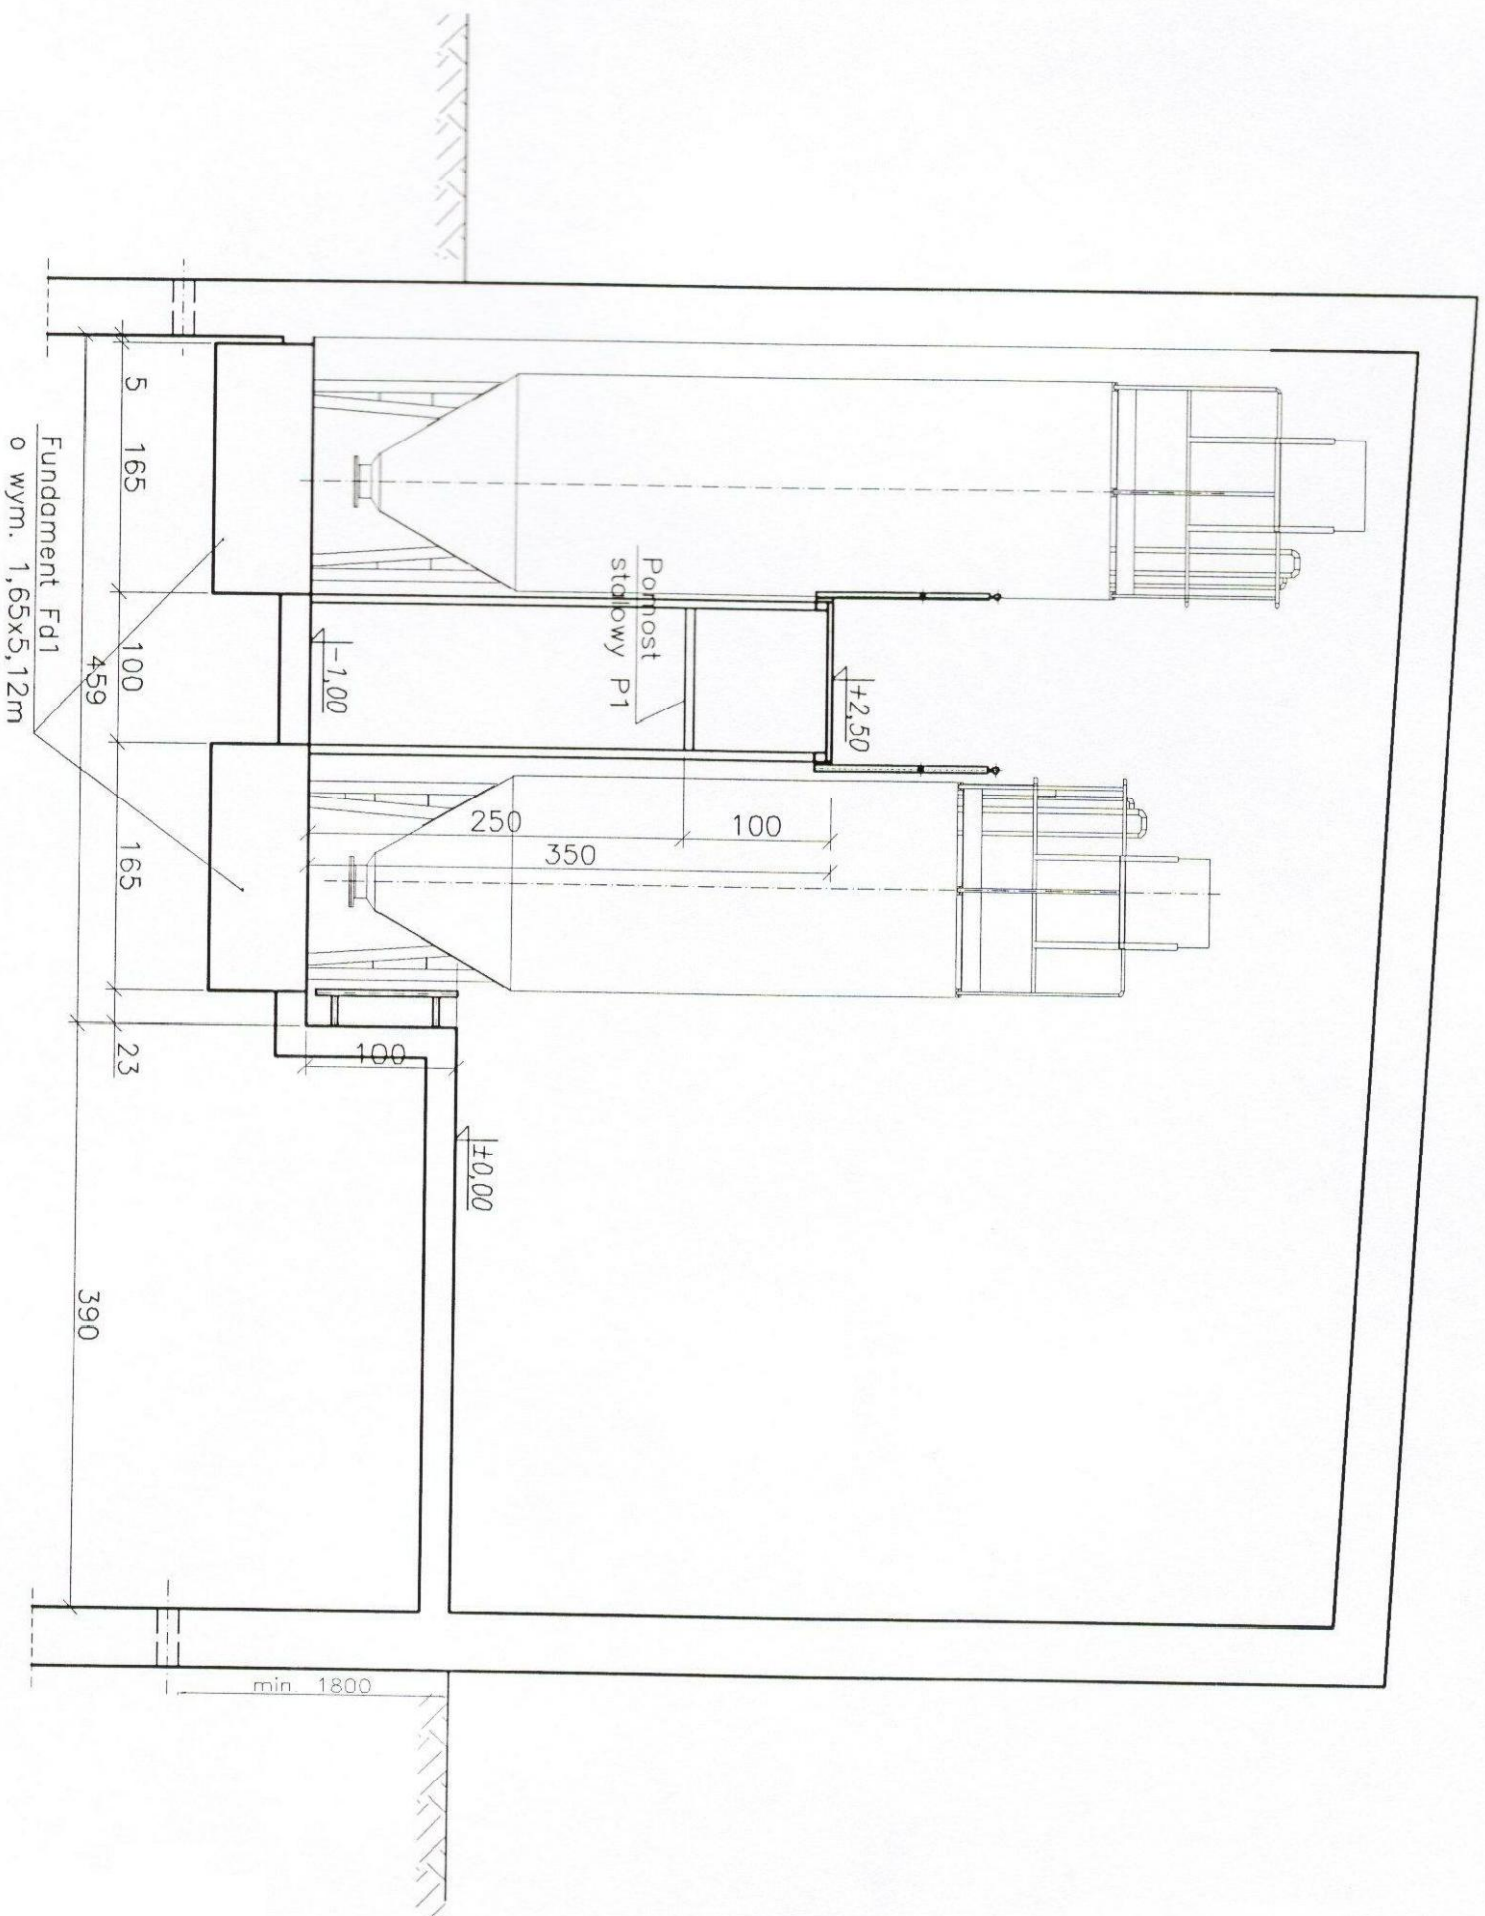

INWESTOR:		PRZEBUDOWA I REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W DROHICZYNIE	
INWESTOR:		URZĄD GMINY DROHICZYN	
PROJEKTANT:		 <p>"HYDROS" MACIEJ SAWICKI AL. 1000 LECIA PP 41C 15-111 BIAŁYSTOK TEL.: (85) 6524261</p>	
PROJEKTANT:		WYTYCZNE BUDOWLANE PRZEKROJ A-A BUDYNKU SŁUP	
<div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div> <div>BRANŻA:</div> <div>SANITARNIA</div> </div> <div> <div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. M. Sawicki</div> </div> <div> <div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. B. Wojcik</div> </div> </div>			
NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
<div> <div>WZROST</div> <div>PODOPIS</div> </div>		<div> <div>WZROST</div> <div>PODOPIS</div> </div>	
DATA:		NR DOK.	
22-12-2011		8	