


Profil kanalizacji

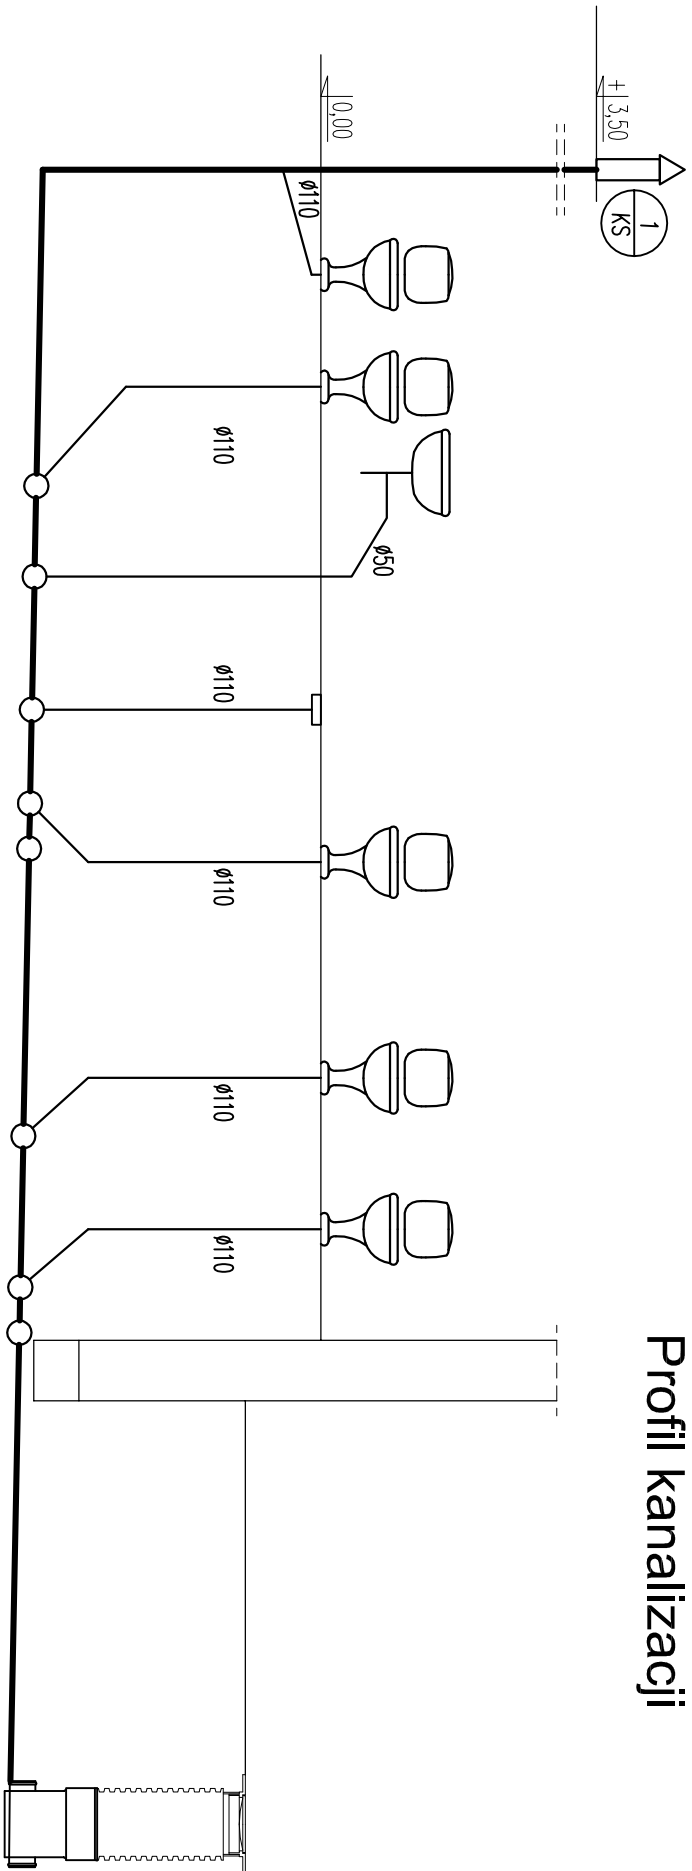

Poziom porównawczy – 138,50m n.p.m.									
Rzędna terenu [m n.p.t.]	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,80	141,30
Rzędna dna przewodu	139,96	139,92	139,90	139,89	139,87	139,86	139,83	139,81	139,74
Przykrycie przewodu [m]	0,91	0,95	0,97	0,98	1,00	1,01	1,04	1,06	0,91
Spadek / Odległość	1,91%	2,09	2,69	3,57	4,19	6,39	7,39	10,94	3,25
		3,33%	1,14%	3,22%	3,33%	2,00%	3,33%	2,05%	
Długość [m]	0,0	2,09	0,60	0,88	0,62	0,3	1,90	1,0	0,3

1Ks

a

b

c

d

e

f

g

h

Sk1

Projektant:		inż. Tadeusz Wyszkowski	BI/189/91	Data: 06.12.2011
specjalność instalacyjno - inżynierska w zakresie sieci i instalacje sanitarne				
Sprawdzający:				
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa targowiska stałego (miejskiego) ul. Targowa 3; Drohiczyn; gm. Drohiczyn				
Branża: Sanitarna				
Skala: 1:50		Obiekt: Ustęp publiczny		Nr rysunku: 13
		Tytuł rysunku: Profil kanalizacji		