
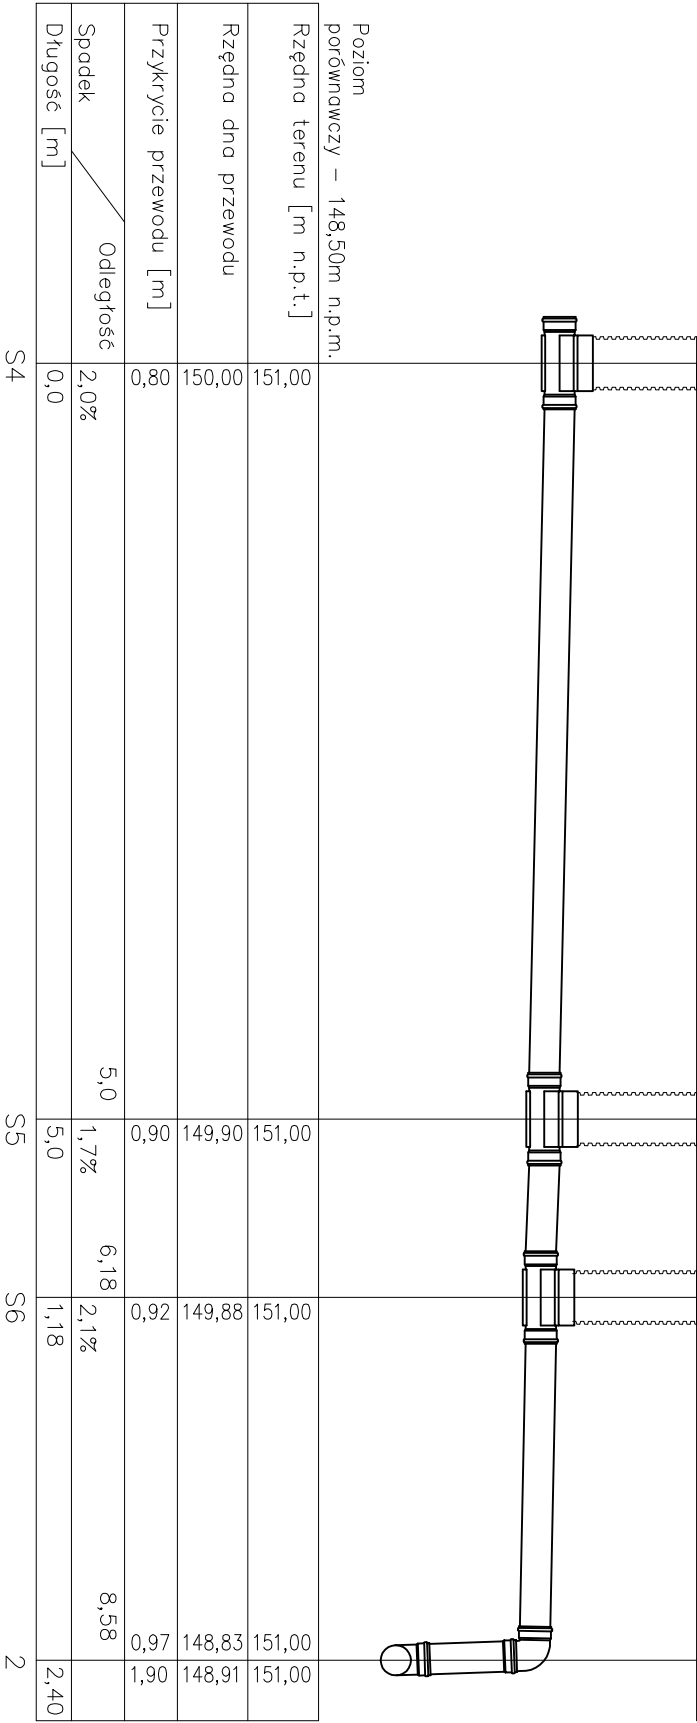


Profil kanalizacji popłucznej

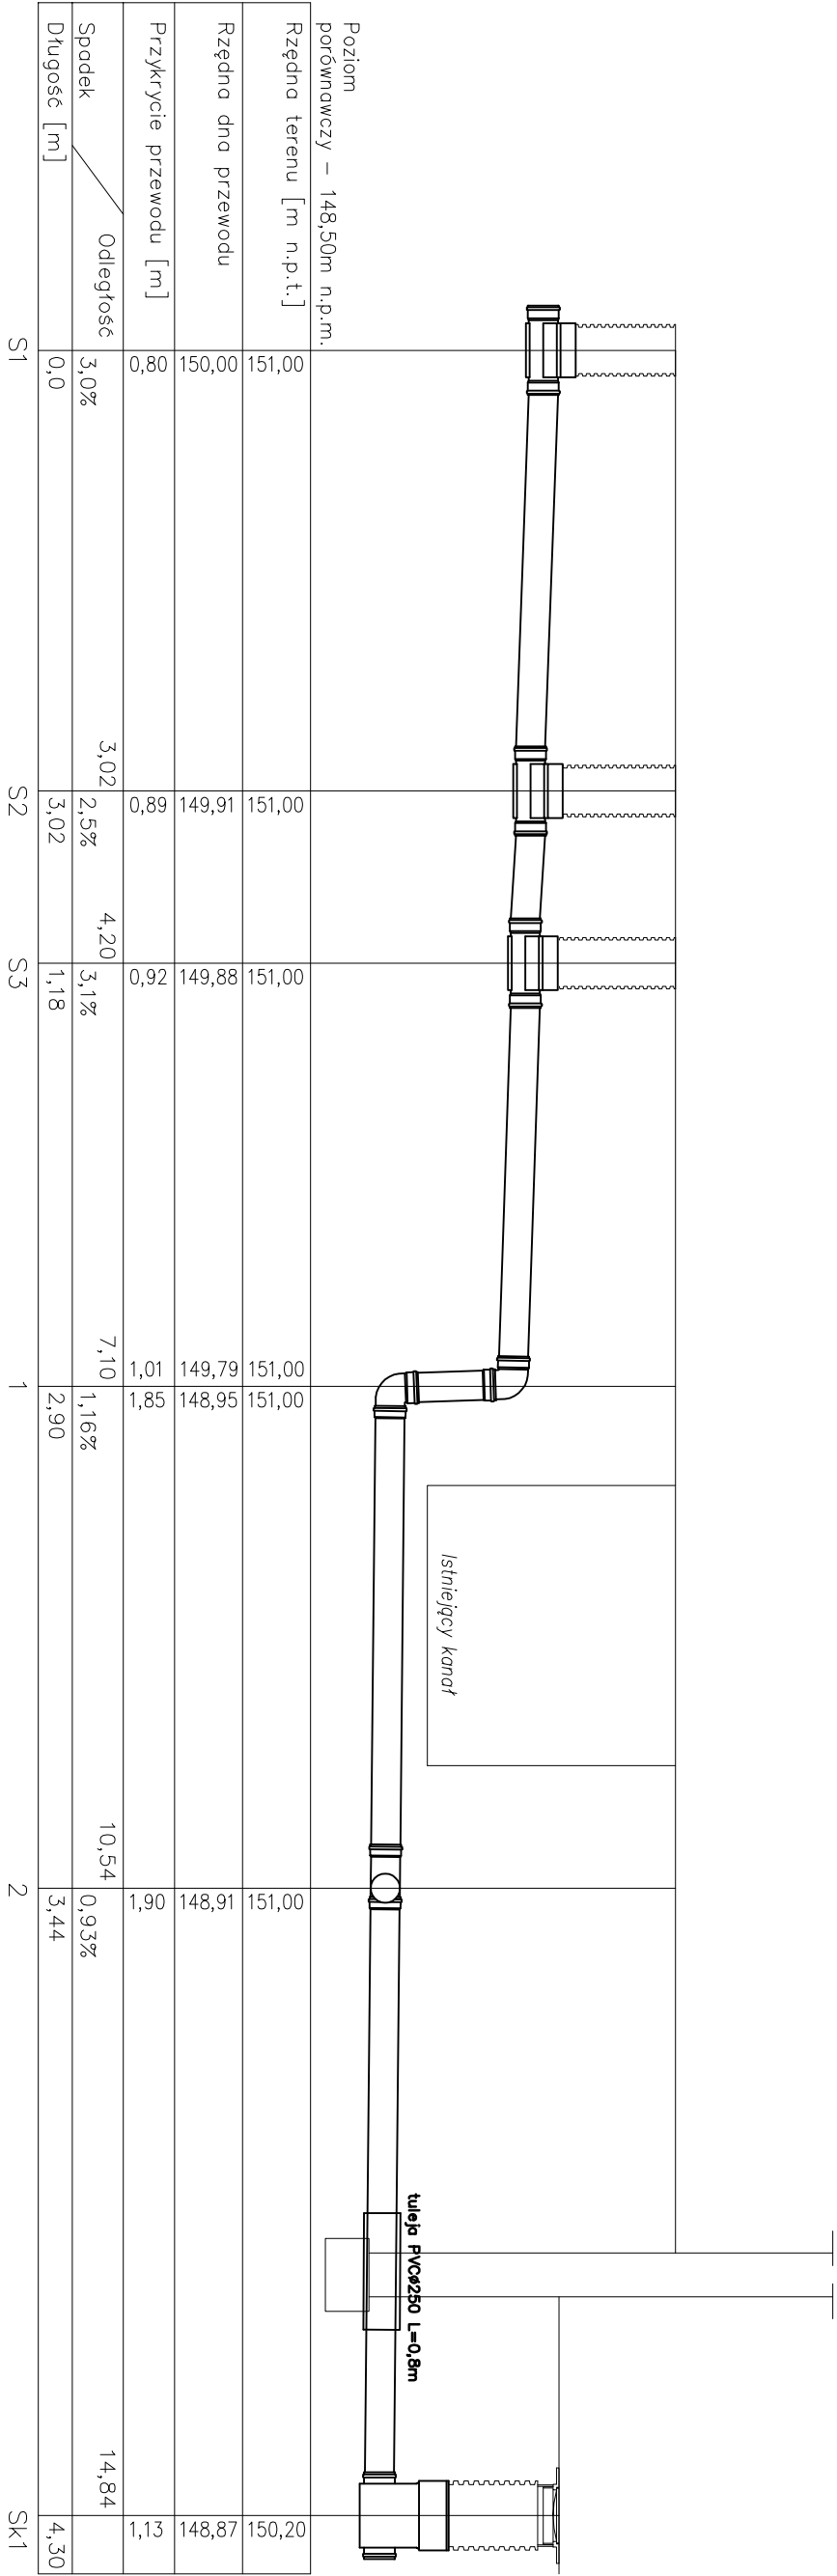

Projektant:		mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska		BI/100/94	Data:		16.04.2012	
specjalność instalacyjno-		inżynieria w zakresie sieci i instalacje sanitarne						
Sprawdzający:		inż. Tadeusz Wyszowski		BI/189/91				
		specjalność instalacyjno-		inżynieria w zakresie sieci i instalacje sanitarne				
Nazwa i adres obiektu:					Branża:			
Remont Stacji uzdatniania wody w Drohiczyźnie ul. Monterska					Sanitarna			
dz. nr. 138/3 Drohiczyń, gm. Drohiczyń								
Skala:		Obiekt:		Stacja uzdatniania wody Drohiczyń		Nr rysunku:		
1:50		Tytuł rysunku:		Profil kanalizacji popłucznej		8		