


Rzut hali filtrów

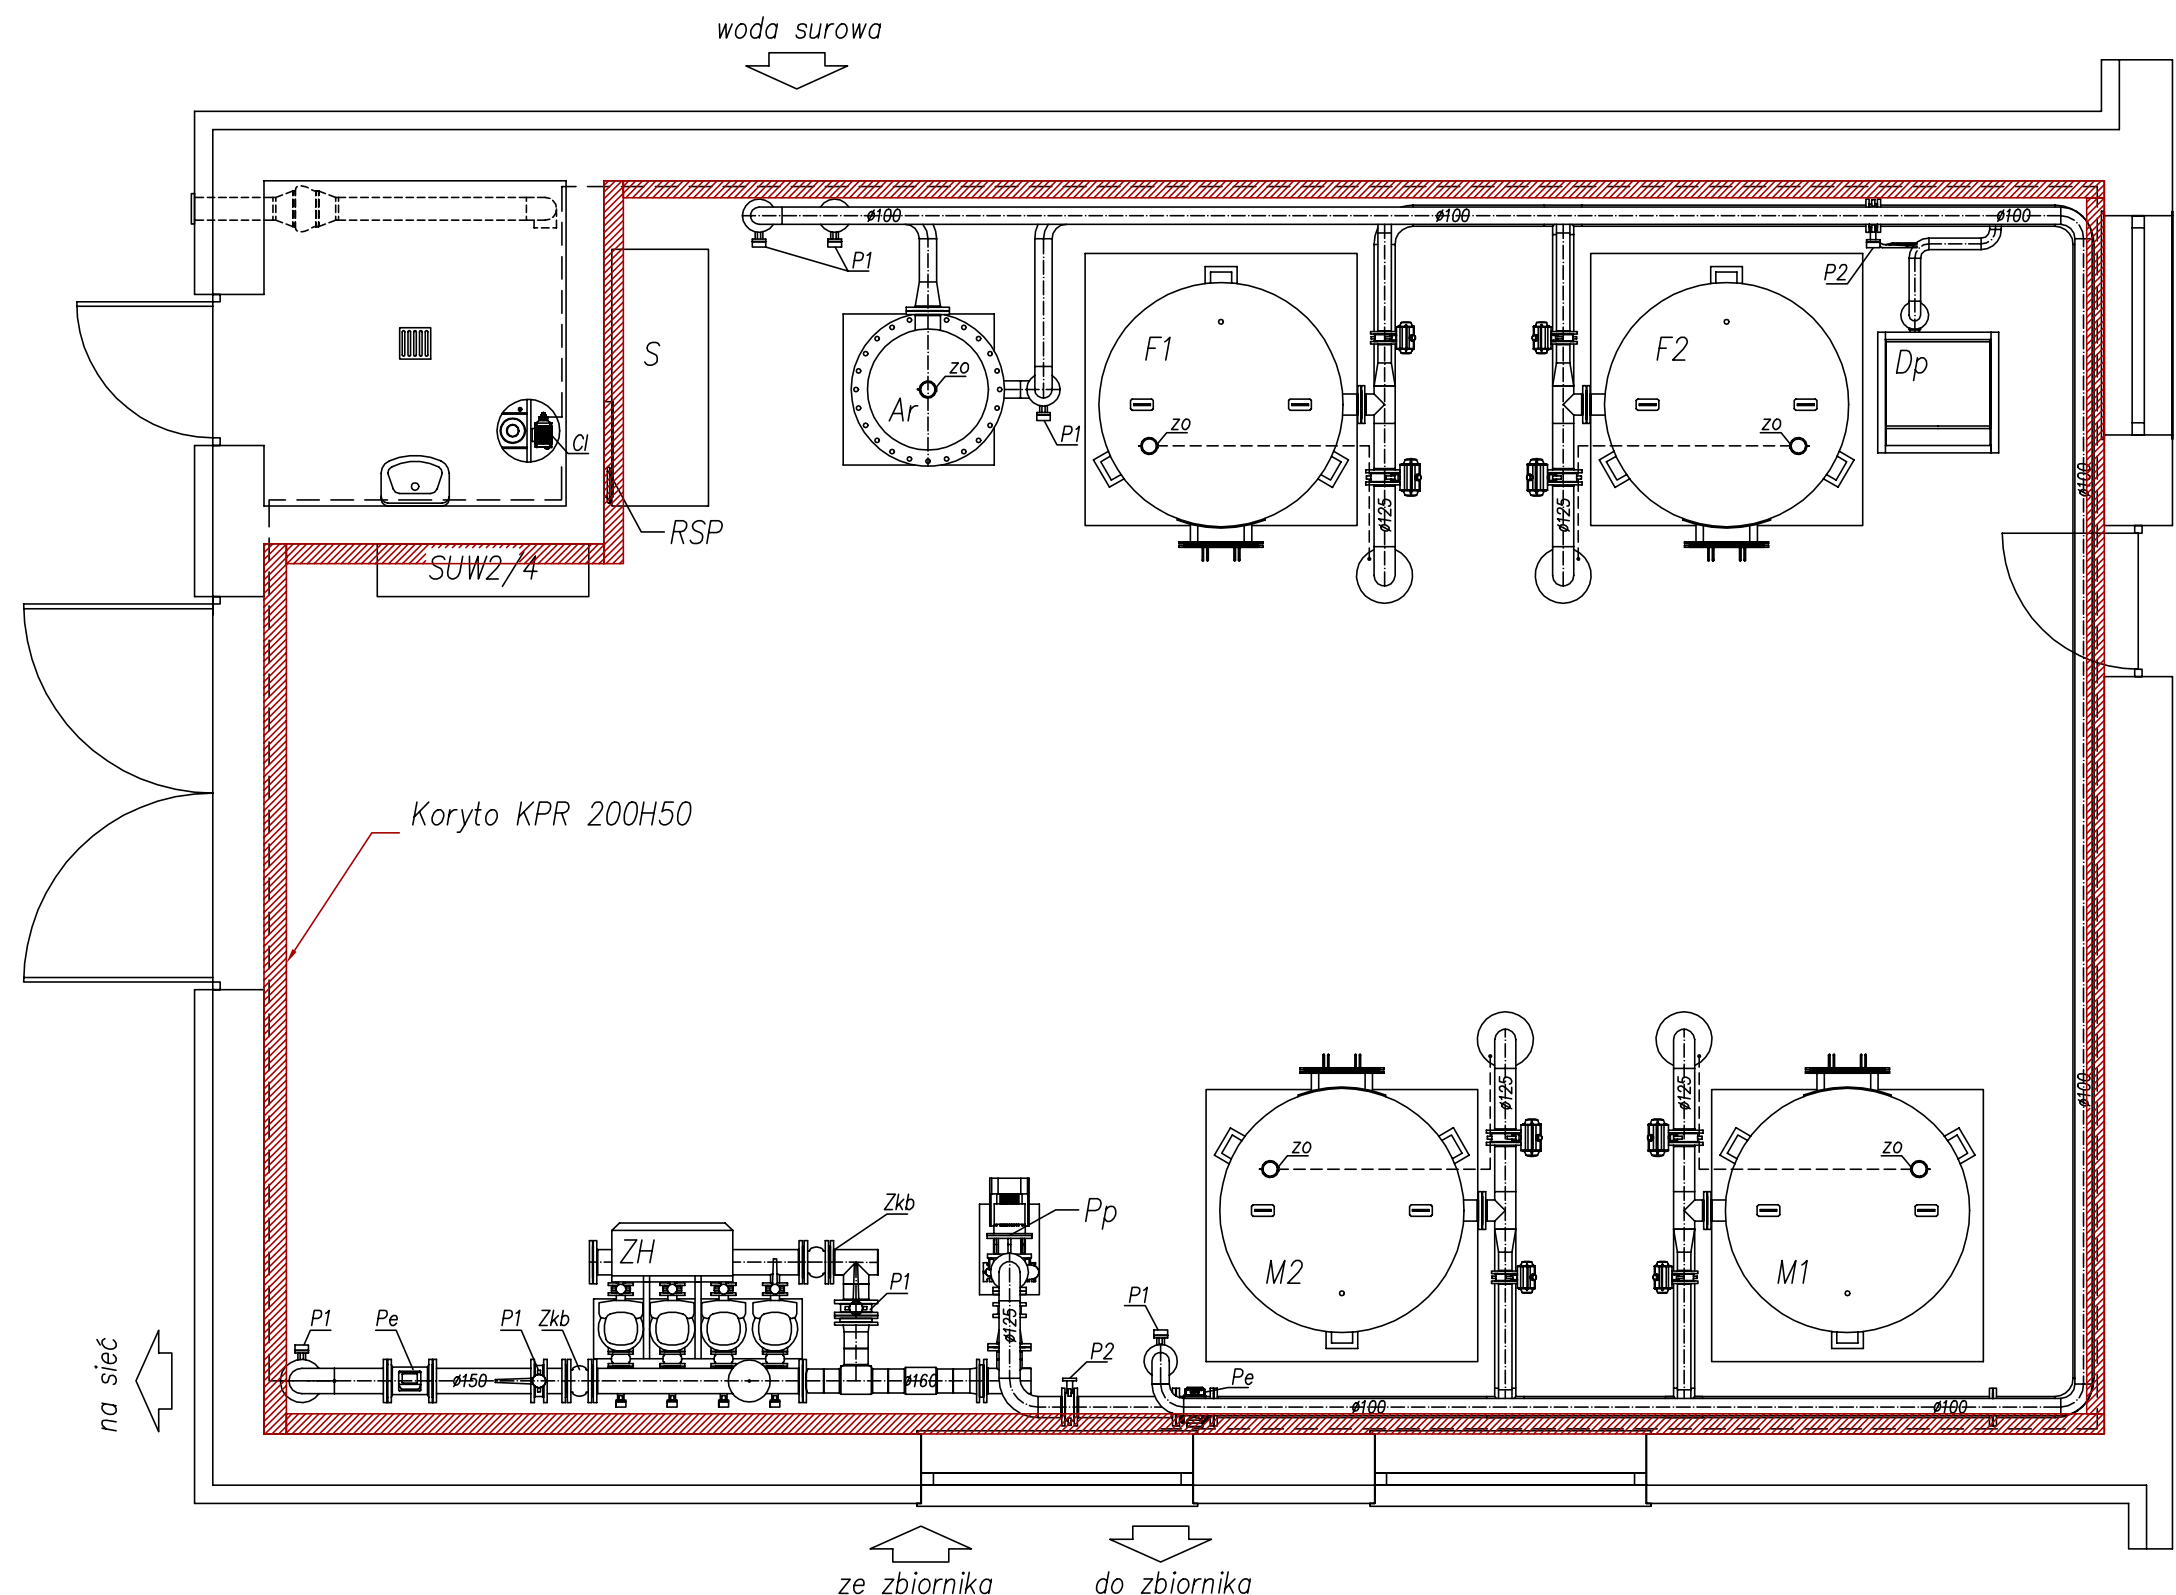

Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika.  
Odejścia od koryt wykonać w giętkich rurkach z tworzywa sztucznego.  
Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odciąg i itp.  
Mocować do ścian, konstrukcji wsporczych lub orurowania.

Projektant:	Zbigniew Suchocki	BŁ/16/76 i BŁ/14/92	Data:
Specjalność instalacyjno w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych			16.04.2012r
Sprawdzający:	inż. Wacław Mojkowski	PDL/0028/POOE/03	Nr projektu:
Specjalność instalacyjno w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych			PT/TW/2/12
Nazwa i adres obiektu:	Remont Stacji uzdatniania wody w Drohiczynie ul. Monterańska dz. nr. 138/3 Drohiczyn, gm. Drohiczyn		Branża:
Skala:	Obiekt:	Stacja uzdatniania wody Drohiczyn	Nr rysunku:
1:50	Tytuł rysunku:	Schemat rozmieszczenia koryt kablowych	2